



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ NEZPEVNĚNÁ PLOCHA

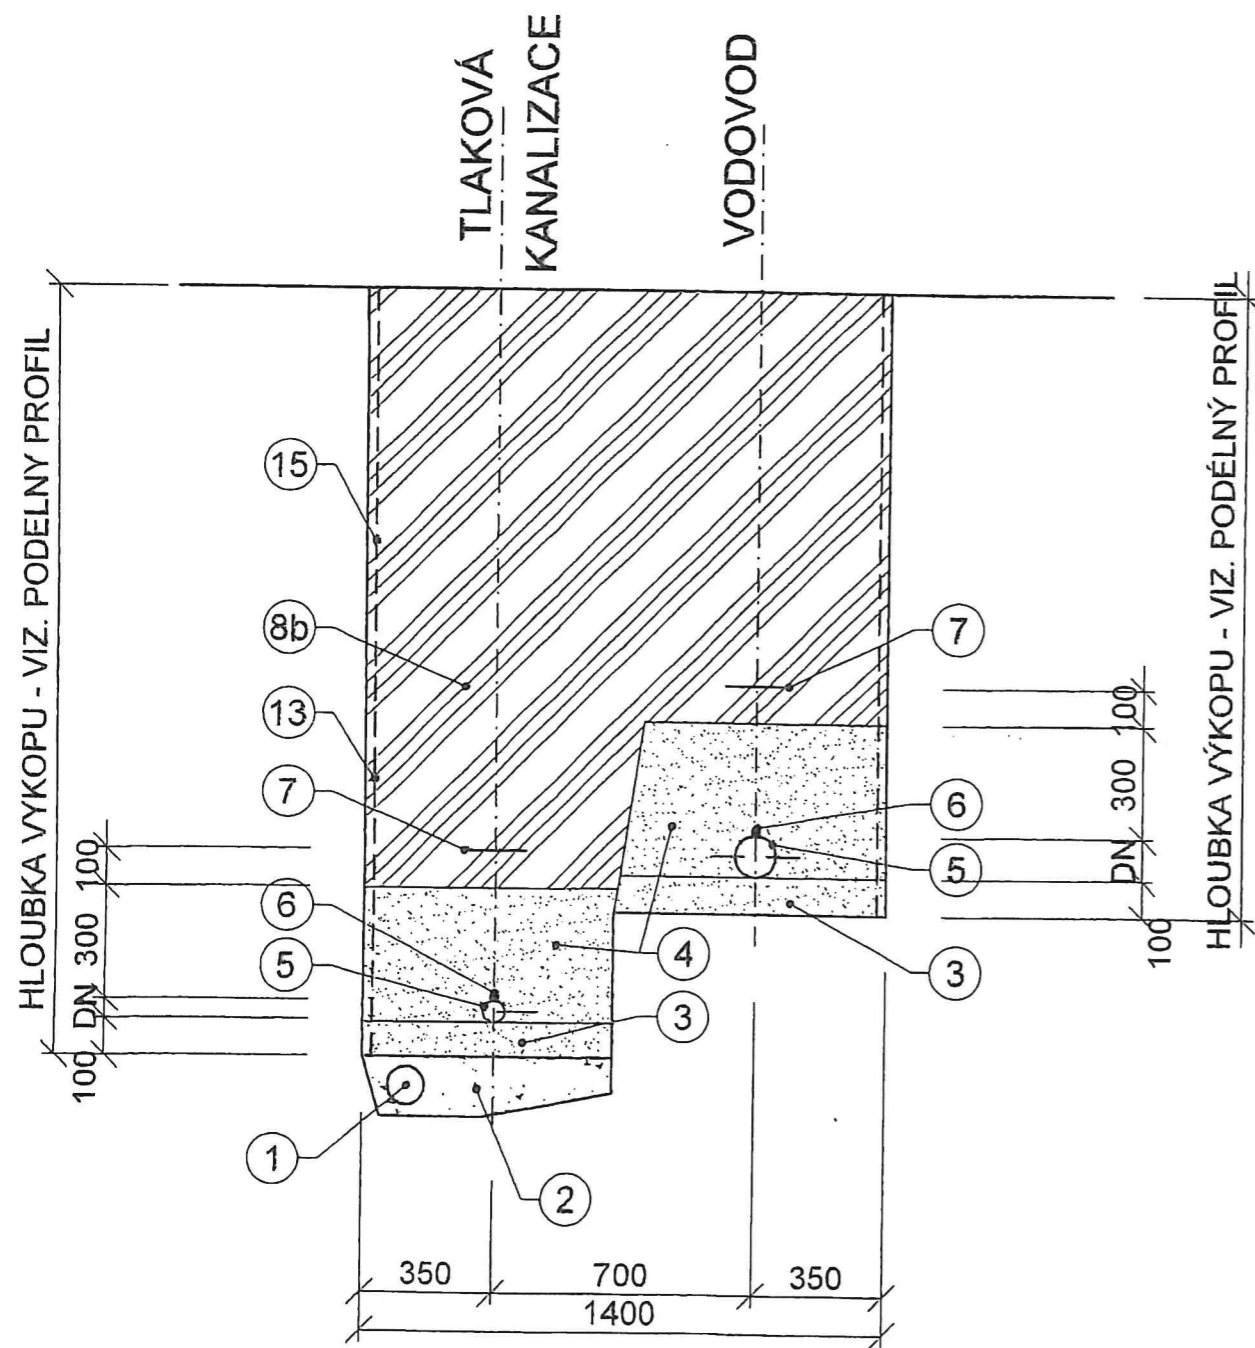

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KOMUNIKACE MÍSTNÍ NEZPEVNĚNÁ PLOCHA

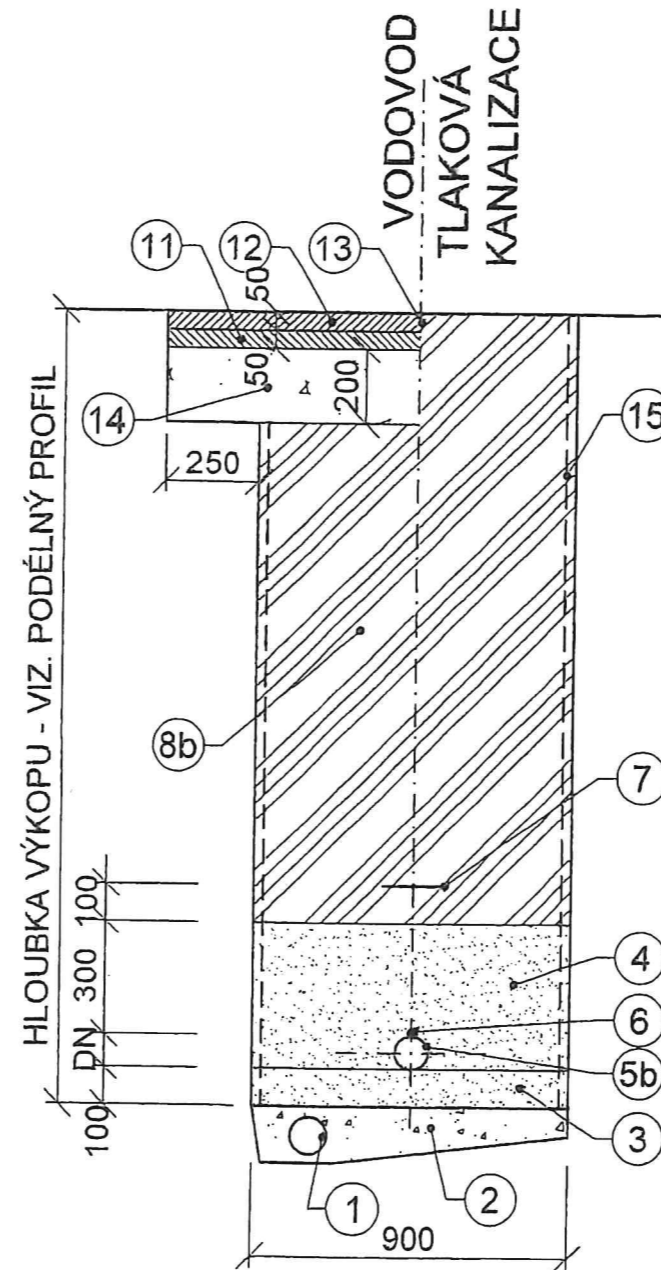

POZNÁMKA:

- ZÁSYPY V KOMUNIKACI A V CHODNÍKU BUDOU HUTNĚNY NA 98% P.S.
- HUTNĚNÍ ZÁSYPU DO VÝŠKY 300mm, RESP. 200mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ NESMÍ BÝT PROVEDENO POUŽITÍM TĚŽKÉ TECHNIKY.
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE POSOUZENA ODBORNÝM GEOLOGEM, PŘÍPADNÁ STABILIZACE BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA
- V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HLADINY SPODNÍ VODY BUDE VÝKOP PROHLoubEN O CCA 100-150 MM PRO PROVEDENÍ PLOŠNĚHO ODVODNĚNÍ VÝKOPU, BUDE PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU DN 100. BUDE-LI DOCHÁZET K POKLESU SPODNÍ VODY VE STUDNÁCH PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A POKLÁDCE POTRUBÍ, BUDE POTŘEBA NA POTRUBÍ DO VÝKOPU INSTALOVAT JÍLOVÉ PŘEHRÁZKY.