




- | | |
|---|----------------------------|
|  | Dopravní značka |
|  | Zábradlí |
|  | Lampa VO |
|  | Opěná zeď |
|  | Propustek, vodní prkny |
|  | Rozšíření ploch |
|  | Sloup betonový |
|  | Zrádko |
|  | Sloup dřevěný |
|  | Plot dřevěný s potězlivkou |
|  | Plot zděný |
|  | Plot dřátěný |
|  | Strom bez rašlisení |
|  | Pozemek vstup |
|  | Cesta |
|  | Výškopis |
|  | Rozšíření kultur |
|  | Plot dřevěný |
|  | Soupeř nerazlisené |
|  | Střílné elektro |
|  | Střílné elektro |

KABELOVÁ VEDENÍ NN 0,4kV

NOVÉ KABELOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY (ODB. K ER) - SILNĚ

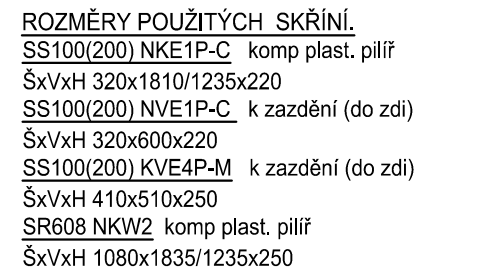

	NĚPROVOZOVANÉ SEK. METALICKÉ PODZ. VED. SEK. METALICKÉ		
	PODZ. VED. SEK. METALICKÉ		
	PODZ. KANALIZAČE SPLAŠKOVÁ		
	PODZ. VEDENÍ VODOVOD SACHTA		
	PODZ. KAB. VEDENÍ SV. OSVĚTLENÍ		
	PODZ. VEDENÍ PLINAT.	5,9m	VZDÁLENOSTI KNN OD HRANIC POZEMKŮ
	PODZ. VEDENÍ PLYN-ŠTL		
	PODZ. VEDENÍ PLYN-VTL		

PŘI STYKU PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ DODRŽET ZEJMÉNA ČSN 736005, ČSN 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 33 2000-5-54

kNN do 1kV / sděí kabely: SOUBĚH / KŘÍŽENÍ : min. 0,3m, ve žlabu min 0,1m,
kNN do 1kV / STL : SOUBĚH: min. 0,6m, KŘÍŽENÍ min. 0,1m, kNN do 1kV / NTL SOUBĚH min.0,4m, KŘÍŽENÍ min 0,1m
kNN do 1kV / vodovod: SOUBĚH: min. 0,4m, KŘÍŽENÍ min. 0,4m, kNN ve žlabu min. 0,2m
kNN do 1kV / kanalizace: SOUBĚH: min. 0,5m, KŘÍŽENÍ min. 0,3m

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY OD HDS K ER NEBO STÁV SKŘÍNÍ (ODBOČKY K ER) BUDOU PROKAZATELNĚ PŘEDÁNY DO MAJETKU ZÁKAZNÍKŮ

NOVÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ŘÁDNĚ NAFÁZOVÁNA SE STÁVAJÍCÍMI KABELY V ROZPOJOVACÍCH A JISTICÍCH

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NN KABELU A VODIČŮ DLE ČSN EN 50565-1 (37 7402) A SOUVISLÍCÍCH
SVĚTLOST OTVORU TRUBEK =1,5 D KABELU DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl.NA.4.5.9.4.1
STYK S POROSTY DLE ČSN 839061

POZEMKU.

ZAŘÍZENÍ DO 1000V:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 400/230V, AC, 50Hz, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM POUDEM ROZVODNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000V DLE PNF 33

ZDROJE NADPROUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI, OCHRANA V SÍTÍCH TN-C

--	--	--	--	--	--

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
--------	-------	-------------	--------

Odp. projektant: J. Brejzo EQUANS Services a.s. divize Energetická infrastruktura

Číslo stavby ČEZ: IV-12-6033255	tel.: 267 05+linka fax: 267 054 993	www.equans.cz jana.lav@equans.com mob. 602 730 996
--	--	---

		R.23 118.001.101261	
Data:		Data:	Ciao pari:

NR Loučň. Studie čn 47 D.P.S.

Část:	MONTÁŽNÍ VÝKRES	Formát:	SO FULL BLEED	Číslo výkresu:	A1 (594,00 x
-------	------------------------	---------	---------------	----------------	--------------

00 07 KABELSKA VEDENI NN 0,4kV		
--------------------------------	--	--